

STENUNGSUNDS KOMMUN
Grössbyns grundvattentäkt

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GRUNDVATTENANLÄGGNING GRÖSSBYN, UCKLUM

Inom det skyddsområde, som anges på skyddsområdesplan nr VA 002 ([bilaga 1](#)), skall gälla följande

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Syftet med dessa föreskrifter är att skydda kommunens dricksvattentäkt på Grössbyn, Ucklum från föroreningar som på ett negativt sätt kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Nedan angivet nämnden är den nämnd som kommunen bestämmer, för närvarande Tekniska myndighetsnämnden.

1 § Allmän aktsamhet (gäller inom hela skyddsområdet)

Inom skyddsområdet skall allmän aktsamhet iakttas på sätt stadgas i 2 kap. Miljöbalken för att undvika att grundvattnet förorenas.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för förorening av grundvattnet inom skyddsområdet omedelbart anmäls till räddningstjänsten, nödtelefonnummer 112. Vid olycka som innebär risk för förorening av grundvattnet skall räddningstjänsten (telefon 112) omedelbart larmas.

Kommunen erinrar om att ytterligare skyddsföreskrifter som skall iakttas inom skyddsområdet finns uppställda bl.a. i 14 kap. miljöbalken - särskilt 17-20 §§, 15 kap. miljöbalken - särskilt 18-21 §§, 3 kap 3 § jordabalken, skogsvårdslagen (1979:429), 6-9 §§ lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, förordningen

(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, 17 § förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel, Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4) och Sprängämnesinspektionens föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor (SÄIFS 1997:9).

Åtgärder som strider mot de krav på aktsamhet som följer av nämnda bestämmelser får inte vidtas.

2 § Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

3 § Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter samt andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Utan tillstånd från nämnden i Stenungsunds kommun får förvaring, hantering och användning av petroleumprodukter endast ske för bostadsfastigheters oljeförsörjning samt för fastighetens normala skötsel. För befintligt jordbruk samt industri- och näringsverksamhet får förvaring, hantering och användning av petroleumprodukter och andra hälso- och miljöfarliga ämnen inte förändras eller utökas utan tillstånd.

För hanteringen och lagring av petroleumprodukter gäller utöver annan lagstiftning, Naturvårdsverkets föreskrifter och allm råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; NFS (2000:4) 10 kap. Se bilaga 2.

4 § Hantering och användning av bekämpningsmedel

För hantering och användning av bekämpningsmedel gäller utöver annan lagstiftning, Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS (1997:2). Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av nämnden användas yrkesmässigt inom skyddsområde för vattentäkt.

5 § Jordbruk

Spridning av växtnäring utöver aktuella grödors behov får ej förekomma.

Spridning av växtnäring efter 1 november får ej ske utan nämndens medgivande.

Dispens kan efter anmälan meddelas av nämnden.

I samband med spridning av växtnäring skall utöver annan lagstiftning följande beaktas:

- På obevuxen mark skall nedbrukning ske samma dag.
- Växtnäringen skall fördelas jämnt.
- Väderhänsyn skall tagas.
- Uppläggning av stallgödsel i stuka får ej ske.

6 § Skogsbruk

Permanent upplag av bark eller timmer samt lagring, hantering och användning av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. För tillfällig verksamhet kan Tekniska myndighetsnämnden efter ansökan lämna tillstånd i det enskilda fallet.

7 § Avledning av spillvatten

Samtliga befintliga wc- och bdt (bad-disk-tvätt)-avlopp skall uppfylla kraven i Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enbart slamavskiljare uppfyller inte kraven enligt Miljöbalken (längre gående rening än slamavskiljning skall finnas).

Vid nybyggnation gäller utöver annan lagstiftning nämndens riktlinjer för avlopp, beslutade 1999-08-25. Följande krav skall uppfyllas:

- reducere och återvinning av organiskt material och fosfor till minst 90%,
- smittämnen skall inte kunna nå grund- och ytvatten,
- allvarliga störningar ska kunna åtgärdas inom 2 dygn.

Avloppsledningar skall vara täta och inspekteras av fastighetsägaren regelbundet, så att otätheter kan upptäckas och åtgärdas.

8 § Deponering av avfall m m

Deponering av avfall eller uppläggning av snö från trafikerade ytor får inte förekomma.

9 § Fordonstvätt

Vid fordons- och maskintvätt får inte användas produkter som kan skada grundvattnet.

10 § Industriell verksamhet

Miljöfarlig, industriell verksamhet får ej etableras inom skyddsområdet.

Undantag kan dock ske för vissa verksamheter efter särskild prövning av nämnden. För befintlig verksamhet gäller att hantering, lagring och användning av miljöfarliga ämnen inte får ske på sådant sätt att det föreligger risk för att grundvattnet förorenas. Upplag och deponering av material och produkter, som kan skada vattentäkten får inte förekomma.

11 § Vaghållning

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt, får inte förekomma.

Nödvändigt vägunderhåll inkl halkbekämpning får dock utföras. Deponering/tippning av snömassor från trafikerade ytor får ej ske inom brunnsområdet eller i nära anslutning till brunnsområdet.

12 § Täktverksamhet

Nya sand- och grustäkter och andra täktverksamheter får inte etableras inom brunns- resp skyddsområdet.

Pågående täktverksamheter får ske i enlighet med gällande täkttillstånd, dock att schaktning ej får ske till lägre djup än tre m över högsta grundvattenytan. Risk för olje- och drivmedelspill skall förhindras.

13 § Transport av farligt gods m m

Transport av farligt gods är förbjudet. Transport av eldningsolja till fastighet får dock ske. Transport av gödsel och latrin skall ske på sådant sätt att läckage till grundvattnet förhindras.

Gator och vägar, som passerar genom skyddsområdet eller tangerar detta, skall vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer därom. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras till räddningstjänsten genom alarmering per telefon på nödtelefonnummer 112.

14 § Energianläggningar

Markvärmearläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får inte anläggas utan tillstånd från nämnden. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än 20 °C får ej anläggas.

15 § Tillsyn

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter samt påföljd för förseelse mot dessa, stadgas i Miljöbalken och dess följdförfattningar. Tillståndsandökningar, dispenser anmälningar och tillsyn enligt dessa skyddsföreskrifter handläggs av nämnden.


16 § Straffansvar

Den som bryter mot här meddelade föreskrifter kan dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt Miljöbalkens 29 kap 8 §, sjunde stycket..

17 § Dispens

Om särskilda skäl föreligger kan Stenungsunds kommun, Tekniska myndighetsnämnden, meddela dispens från dessa föreskrifter. Dispens får medges endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Dessa föreskrifter har antagits av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun enligt beslut den 14 okt 2002. Föreskrifterna gäller omedelbart ~~fr.o.m. den ??~~....., även om de överklagas.

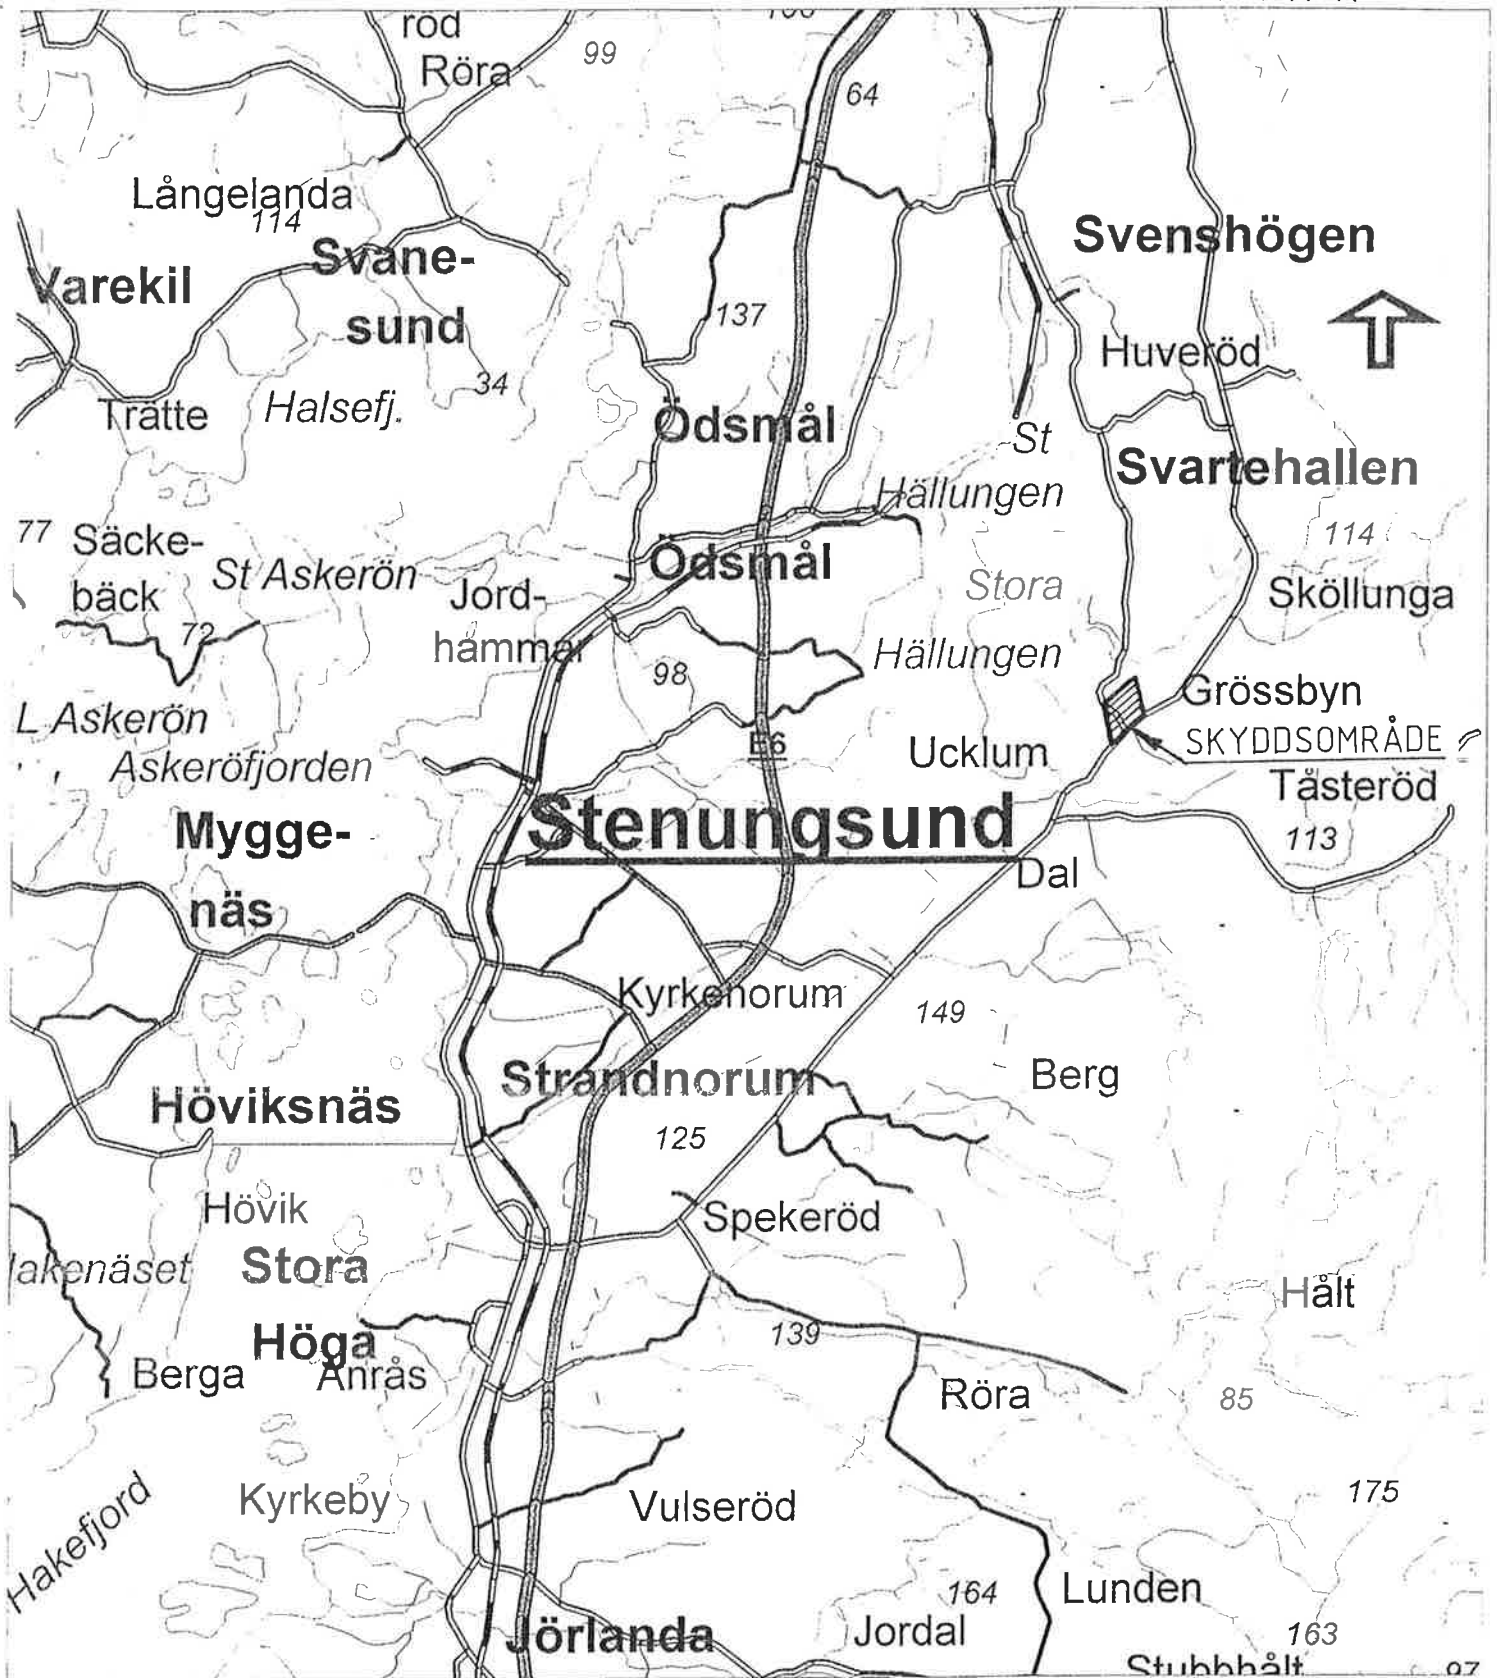

STENUNGSUNDS KOMMUN

SKYDDSPÅN FÖR GRUNDVATTENTÄKT
GRÖSSBYN, UCKLUM

ÖVERSIKTSKARTA

SKALA 1:100 000

215 440 10

VA 001

Stora Hällungen

39

BETECKNINGAR:

-  GRÄNS FÖR BRUNNSOMRÅDE
-  GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Ljungham

Djupviken

Näset

MÄRKLINJE
RÖD

Ucklum

UCKLUMS
KYRKA

Reningsverk

Sandbacka

ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SGN	DATUM
-----	-----------------	-----	-------

TENUNGSUNDS KOMMUN

GF
KONSULT AB

GF KONSULT AB BOX 5056 402 22 GÖTEBORG
TELEFON 031 - 35 50 00 TELEFAX 031 - 35 89 55

SRAG NR	HANDLÄGGARE	GRANSKAD
440 10	G. HOLMBERG	
	ANSVÄRIG	
	<i>Gunnar Holmberg</i>	

SKYDDSPLAN FÖR GRUNDVATTENÅKT
RÖSSBYN, UCKLUM

SKYDDSOMRÅDE

000	NUMMER	BET
	VA 002	

BILAGA TILL 3 § SKYDDSFÖRESKRIFTER.

- Ytor där petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor hanteras skall utformas med spillskydd. Ev läckage skall gå att samla upp och kunna omhändertas.
- Informationsskylt "vattenskyddsområde" skall vara uppsatt vid påfyllningsröret vid tank.
- Tankar större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av den lagrade vätskevolymen, dock minst den största behållarens volym. Det sekundära skyddet skall vara tätt och hållbart.
- Tankar belägna i pannrum eller motsvarande i bostadshus, med regelbunden uppsikt, behöver inte ha sekundärt skydd.
- Rörledningar skall vara dubbelmantlade. Rörledningar i mark skall vara utan kopplingar och rörledning får inte dras i eller under golv.
- Befintliga tankar skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan vart 6:e år alternativt vart 3:e år beroende på vilket korrosionsskydd tanken har. Tekniska myndighetsnämnden i Stenungsund skall ha kopia på besiktningsprotokollen.